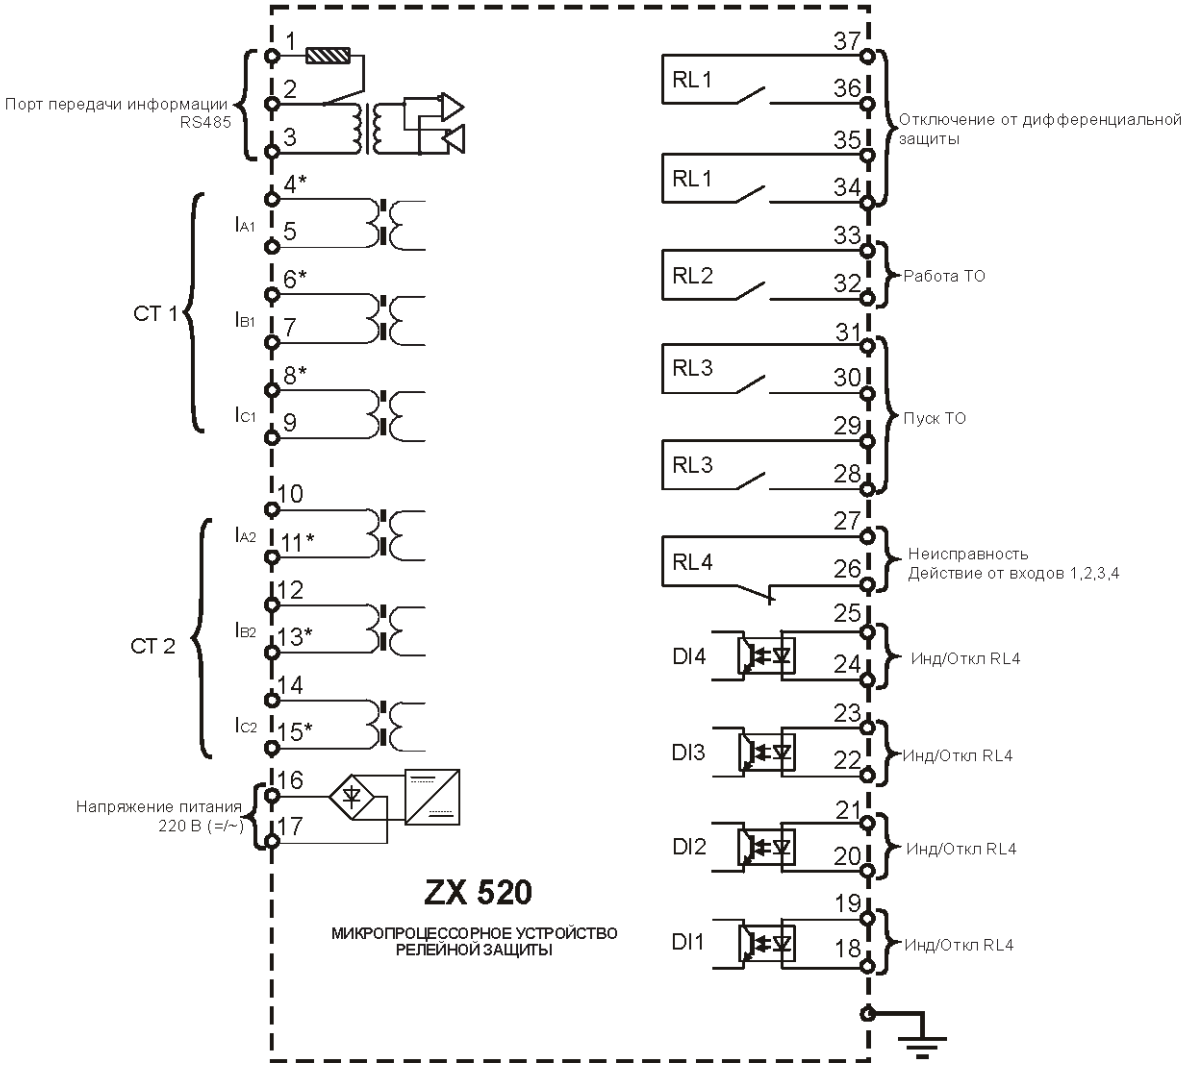
Порт передачи информации
RS485
1
2
3
СТ 1
IA1
4*
5
IB1
6*
7
IC1
8*
9
СТ 2
IA2
10
11*
IB2
12
13*
IC2
14
15*
Напряжение питания
220 В (=/~)
16
17
ZX 520
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
RL1
37
36
Отключение от дифференциальной
защиты
RL1
35
34
RL2
33
32
Работа ТО
RL3
31
30
Пуск ТО
RL3
29
28
RL4
27
26
Неисправность
Действие от входов 1,2,3,4
DI4
25
24
Инд/Откл RL4
DI3
23
22
Инд/Откл RL4
DI2
21
20
Инд/Откл RL4
DI1
19
18
Инд/Откл RL4